

KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

BERLIN




Produkt: COVID-19 Antigen-Nachweis-Kit - Nasenabstrich
Hersteller: NEWGENE Bioengineering

CE 1434

Erste Schritte

Testkassette entnehmen und auf eine ebene Fläche legen

1

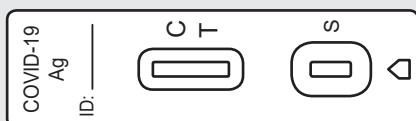


Probennahme (bei Zimmertemperatur)

Nase putzen, Hände waschen



2

Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher ca. 2-3 cm einführen, gegen die Nasenwand drehen und dabei fünfmal langsam kreisförmig für 20 Sekunden über die Nasenschleimhaut führen

20 Sek

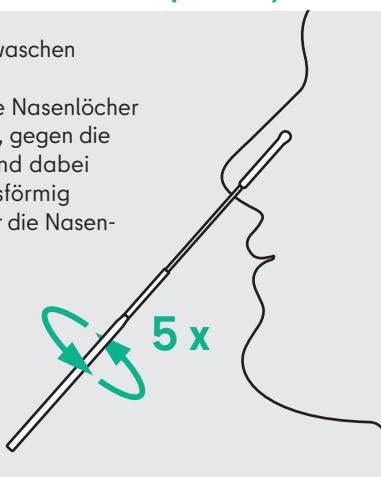

Behandlung der Probe

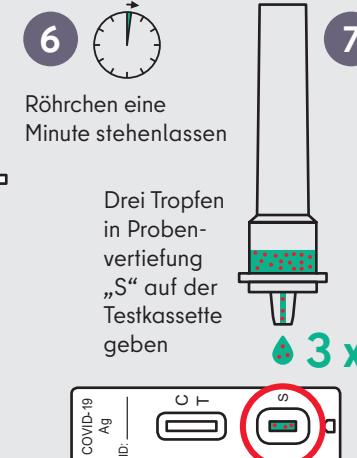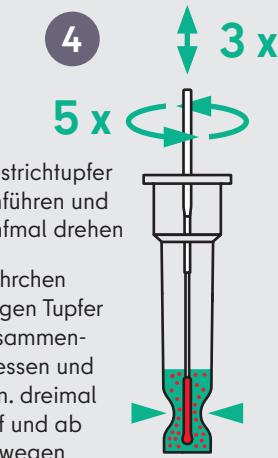


Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten




Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)



Ungültig / unklar

Keine Kontrolllinie (C)



Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank



Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen